

**UAB „Pakruojo šiluma“
2023 m. gamybos rodiklių ataskaita**


2023 metais Bendrovė pagamino 18,6 tūkst. MWh šilumos energijos. Realizuotas šilumos kiekis – 15,7 tūkst. MWh. Šilumos energijos gamybos procesui užtikrinti ir kitai ūkinei veiklai užtikrinti buvo sunaudota – 0,1 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose buvo 2,8 tūkst. MWh.

Šilumai gaminti katilinėse buvo naudojamas biokuras (99 proc.) ir gamtinės dujos (1 proc.).

Gamtinių dujų per 2023 m. sukūrenta 25,952 tūkst. m³. Iš šio kiekio išmestas į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis - 49 tCO₂.

	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso
Pagamintas šilumos kiekis, MWh	2868	2509	2390	1413	557	545	437	479	475	1548	2426	2962	18607
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šilumos kiekis, MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizuotas šilumos kiekis, MWh	2401	2205	2037	1212	384	342	304	330	336	1289	2158	2724	15722
Sunaudota savo reikmėms, MWh	17	15	14	7	2	1	1	1	1	7	15	19	100
Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose, MWh	450	289	339	193	171	201	133	148	138	252	253	219	2785

Šilumos balansas (nuo pagaminto šilumos kiekio)

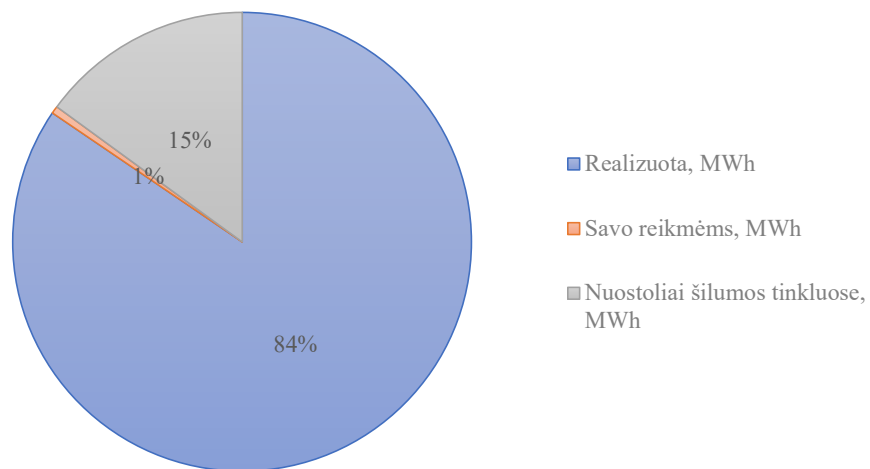

Pagamintos šilumos faktinė kuro struktūra

