

2024 m. spalio 11 d.




Tvirtinu:
UAB Pakruojo šiluma
Direktorius Remigijus
Giedraitis



UAB Pakruojo šiluma Pakruojo rajoninės katilinės 2024/2025m. šildymo sezono tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikas

Vidutinė lauko oro temperatūra C laipsniai	Vidutinė paduodama į tinklus C laipsniai	Vidutinė grąžtama iš tinklų C laipsniai
10	65	40
9	65	40
8	65	40
7	65	40
6	65	40
5	65	40
4	65	40
3	65	40
2	65	40
1	65	40
0	65	40
-1	66	40
-2	67	40
-3	68	40
-4	69	41
-5	70	41
-6	71	42
-7	72	42
-8	73	43
-9	74	43
-10	75	44
-11	76	44
-12	77	45
-13	78	45
-14	79	46
-15	80	46
-16	81	47
-17	82	47
-18	83	48
-19	84	48
-20	85	49
-21	85	49
-22	85	50

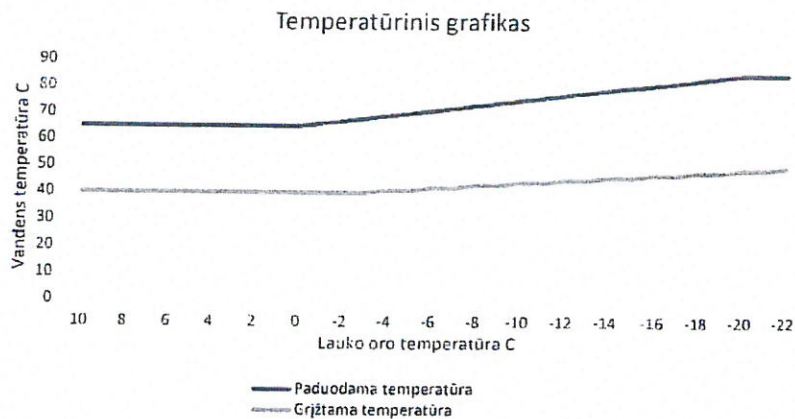

P1 = 4 atm

P2 = 2 atm

Tvidaus ≥ 18 C laipsn

Direktoriaus pavaduotojas

Jonas Bumelis